

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI G. D'ANNUNZIO CHIETI-PESCARA**

Dipartimento di Geotecnologie per l'Ambiente ed il Territorio

Laboratorio di Geologia Applicata (tel. 0871-3555391)

PROVA TRIASSIALE U-U (Rif. Raccom AGI)

Accettazione n° 12 del 24.5.2010

Identificazione campione: 1/1

Rapporto di Prova n. 12/2010-3 del 1.6.2010

Richiedente : Dott. Geol. Taffoni Stefano

Indirizzo : Via Ponza, 91 Grottammare (AP)

Cantiere : **San Benedetto d. Tronto (AP)**

Sondaggio : 1 Campione : 1


Profondità : 19.20-19.8 m

Dalla elaborazione (valore medio) il seguente risultato della prova
risultato non vincolante

Cu = 184 kPa

Dati del/i provino/i

Provino	Ho mm	Ao cm ²	γ_n g/cm ³	γ_d g/cm ³	Wo %	So %	σ kPa	ϵ %	$\sigma_1 - \sigma_3$ kPa
UU100008	76.2	11.40	2.07	1.69	21.9	99.7	350.0	19.50	359.8
UU100009	76.2	11.40	2.06	1.69	22.1	99.4	450.0	20.07	377.9

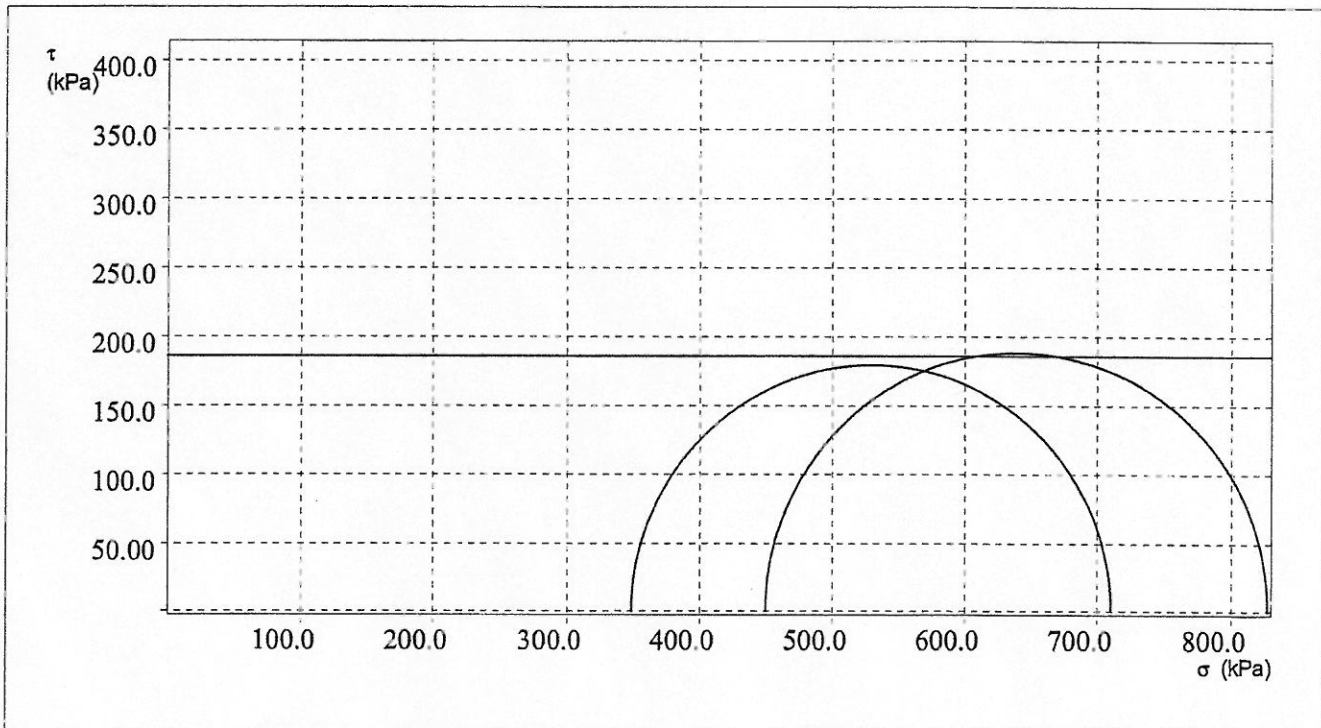

Il Tecnico del Laboratorio
Per. Ind. Gabriele Toro

Il Direttore del Laboratorio
Prof. Ing. Nicola Sciarra