Ricostruzione stratigrafica da prove penetrometriche

DATA	agosto 2000
COMMITTENTE	Spina Gino e Spina geom. Sergio
SITO	via Tronto Comune di S.Benedetto del Tr. (AP)

stratigrafia	profondità dal p.c.	H_2O	litologia	Rd	qad	campioni indisturbati	sistema di perforazione	ø foro in mm	carotaggio	osservazioni
			terreno vegetale limoso-sabbioso							
	1.00									
	2.00		*formazione limoso-argilloso-sabbiosa*							
	3.00									
	4.00		*formazione sabbiosa con inclusioni di clasti*							
	5.00									
	6.00									
	7.00									
	8.00									
	9.00									
	10.00									
	11.00									
	12.00									

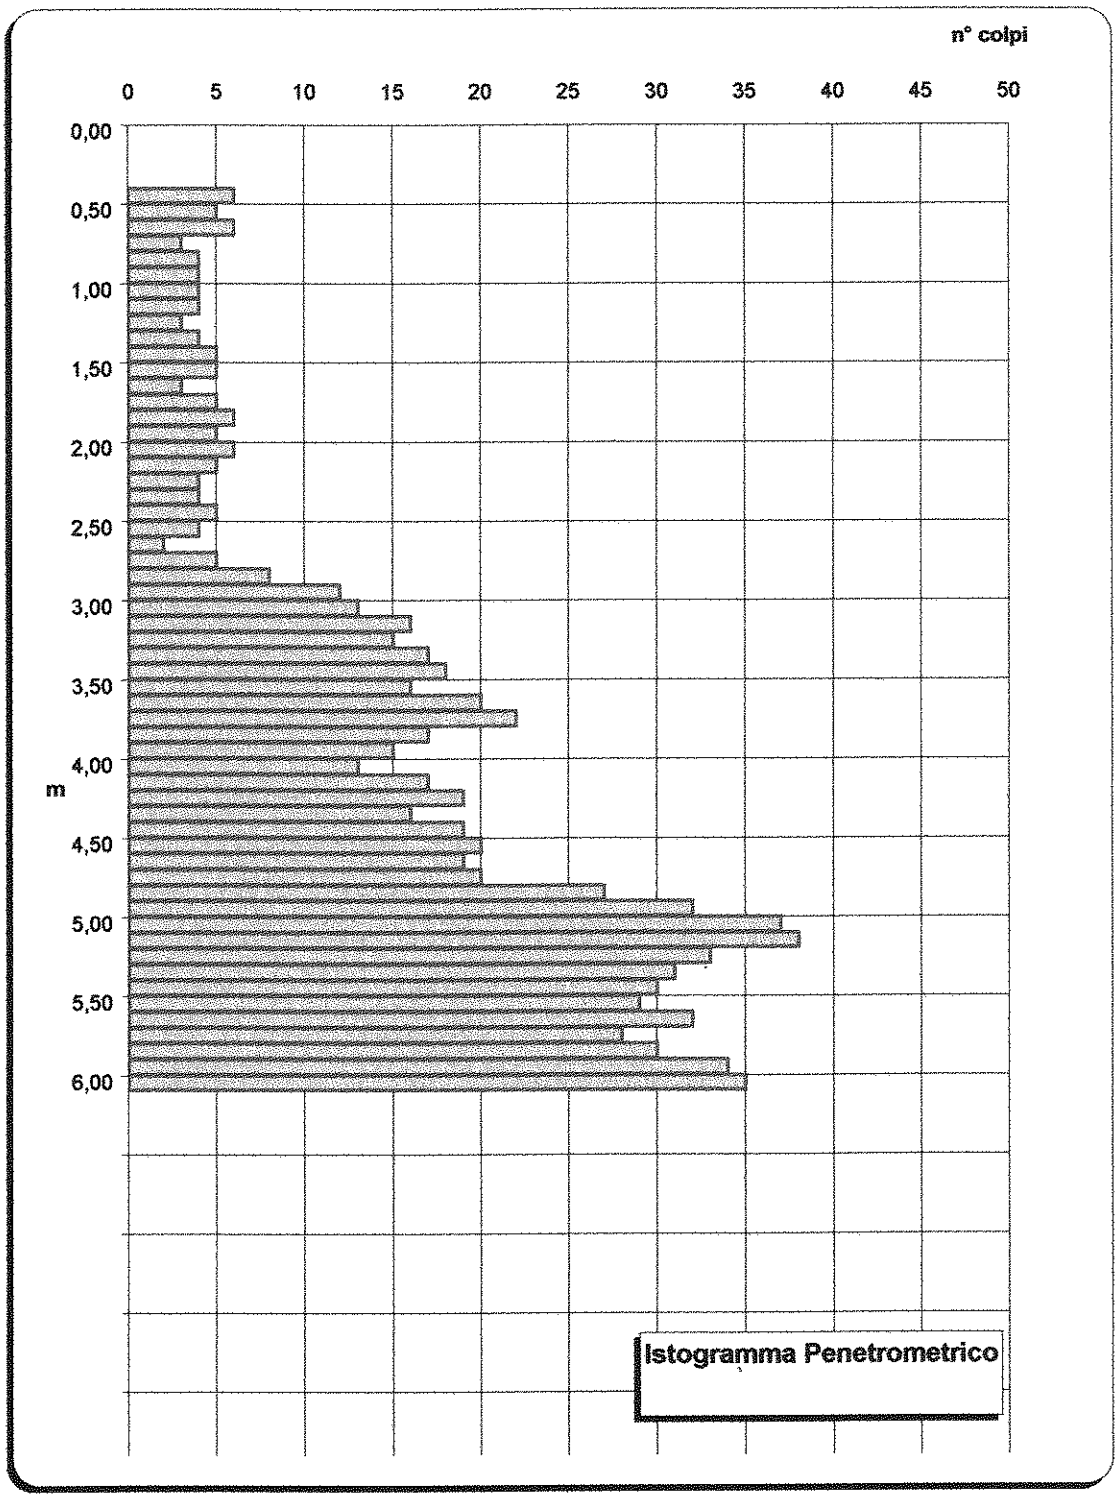
n° colpi
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
m
4,50
5,00
5,50
6,00
Istogramma Penetrometrico